


210\*285 mm

# GLOBO

LIGHTING

[www.globo-lighting.com](http://www.globo-lighting.com)

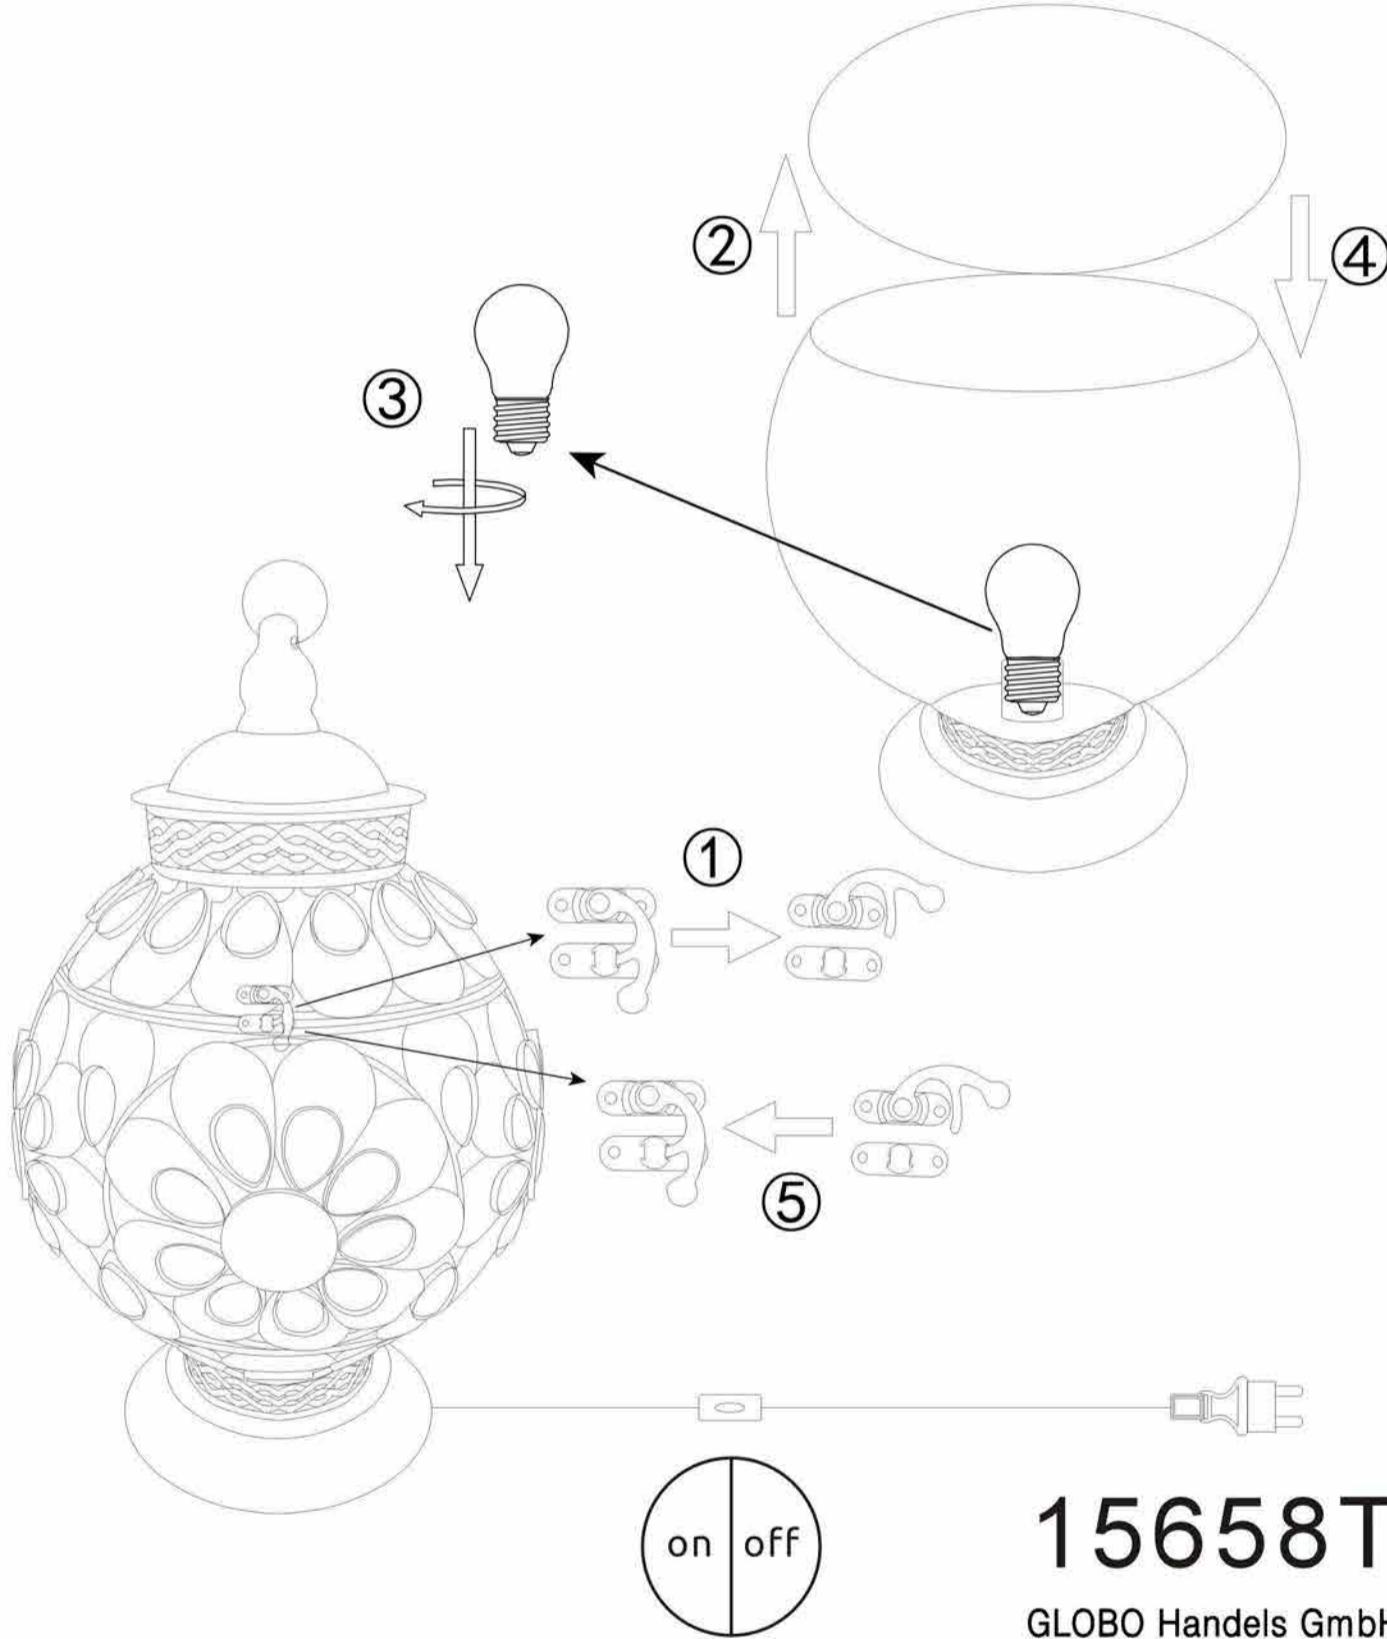

#### DE:

TYP Y: Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

#### EN:

TYPE Y: If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

#### POR:

TIPO Y: Para evitar perigos, um fio flexível exterior danificado deste candeeiro apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência técnica ou por um técnico especializado equivalente.

#### UA:

ТИП Y: Для уникнення небезпеки заміна пошкодженого зовнішнього гнучкого кабелю цього світильника повинна виконуватися лише виробником, представником служби обслуговування чи іншим фахівцем.

#### LT:

Y TIPAS: Kad būtu išvengta pavoju, šio šviestuvo pažeista išorinį lankstų laidą gali keisti tik gamintojas, jei techninės priežiūros atstovas arba panašus specialistas.

#### ELL:

ΤΥΠΟΣ Y: Για αποφυγή κινδύνων επιτρέπεται ένας φθαρμένος, εξωτερικός εύκαμπτος αγωγός αυτού του φωτιστικού να αντικαθίσταται απόκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν παράρητο τεχνίτη.

#### FRA:

TYPE Y : pour éviter toute mise en danger, si le câble extérieur de cette lampe est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, son représentant en service après-vente ou du personnel qualifié.

#### DNK:

TYPE Y: For at undgå farer må en beskadiget udvendig ledning hos denne lampe udelukkende udskiftes af producenten, en serviceforhandler eller en lignende faguddannet person.

#### EST:

TÜÜP Y: Ohu vältimiseks tohib selle valgusti kahjustada saanud välist painduvat juhet vahetada vaid tootja või tema teenindus, või samaväärne spetsialist.

#### FIN:

TYP Y: Vaarojen vältämiseksi ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike tai vastava ammatilishenkilö saa vaihtaa tämän valaisimen vaurioituneen taipuisan ulkoosapelin.

#### LVA:

TIPS Y: Lai izvairītos no bīstamības, lampas ārējā mīkstā vada maiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisu pārstāvji vai citi atbilstoši speciālisti.

#### SWE:

TYP Y: För att undvika risker får skadade ytterflexibla ledningar på denna lampa endast bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller en liknande fackman.

#### ISL:

GERD Y: Áf óryggisástaðum verður framleiðandinn, þjónustuaðilinn á hans vegum eða sambærilegur fagaðilinn að sjá um að skipta um ytri sveigjanlegu leiðslu ljóssins ef hún hefur skemmt.

#### BIH:

TIP Y: Da bi se izbjegla opasnost, oštečeni vanjski fleksibilni provodnik ove svjetiljke smije da zamjeni samo proizvođač, njegov serviser ili stručnjak u tom rangu.

#### TUR:

TYP Y: Tehlikeleri önlemek için bu aydınlatmanın hasar görmüş esnek dış kablosu sadece üreticisi, onun servis temsilcisi veya benzer bir uzman tarafından değiştirilebilir.

#### NOR:

TYP Y: For å unngå fare, må en skadet ytre fleksibel ledning til denne lampen byttes kun av produsent eller autorisert servicepersonale.

#### HR + BIH :

TIP Y: Zbog opasnosti od ozljeda, oštečeni vanjski fleksibilni kabel na ovoj svjetiljci smije se zamjeniti isključivo od strane proizvođača, ovlaštenog servisera ili odgovarajuće stručne osobe.

#### SVN:

TIP Y: Da bi preprečili nadaljnje poškodbe fleksibilnega voda je menjava možna samo s strani strokovno usposobljene osebo ali servisnega centra.

#### ESP:

TIPO Y: Si el cable externo flexible o el cable de esta lámpara están dañados deben reemplazarse por el fabricante, el agente o una persona cualificada para evitar cualquier contratiempo...

#### ITA:

TIPO Y : Nel caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno di questo apparecchio, esso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore stesso , dal suo agente autorizzato o da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.

#### NL:

Type Y: Indien de buitenkabel van dit armatuur is beschadigd, dan dient deze te worden vervangen door de leverancier of een daar toe gekwalificeerd persoon/bedrijf.

#### SRB :

TIP Y: Ako je spoljni fleksibilni kabl ili kabl ove svjetiljke oštećen, treba da bude isključivo zamjenjen od strane proizvođača ili njihovog distributera ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.

#### SVK:

TIP Y: Keď je externý kábel svietidla poškodený, musí byť nahradený výlučne špeciálnym káblom od výrobca alebo od servisného predajcu, alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo úrazu.

#### CZE:

TIP Y: Pokud je externí kabel svítidla poškozen, musí být nahrazen výlučně speciálním káblom od výrobce nebo servisního prodejce nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo úrazu.

#### UKR :

ТИП Y: якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур на това освітлено тяло є увреден, той трябва да бъде подменен от производителя или негов сервисен представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат евентуални рискове.

#### BGR:

Tip Y: Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е увреден, той трябва да бъде подменен от производителя или негов сервисен представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат евентуални рискове.

#### RO:

TIP Y: În cazul în care cablul extern de alimentare al acestui articol/corp de iluminat este deteriorat și pentru a preveni orice fel de accidentare, el poate fi înlocuit doar de către producător sau de o unitate de service autorizată de acesta ori de către un personal calificat pentru o astfel de operațiune ..

#### PL:

TYP Y: Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód z tej oprawy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód dostępny wyłącznie u producenta lub sprzedawcy produktu. Aby uniknąć porażenia i obrażeń przewód musi być wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika posiadającego stosowne uprawnienia.

#### HUN:

Typ Y: Ha a külső kábel a lámpán sérült, ki kell cserélni egy speciális kábellel kizárolag a gyártó vagy a szerviz szolgáltató eladótól vagy más szakember kell hogy cserélje ki, sérülések elkerülése érdekében.

#### RUS:

ТИП Y: В случае повреждения гибкого шнура светильника он подлежит замене на аналогичный от того же производителя, доступный у официального дилера или аналог приобретенный у специального дилера во избежание опасности